


（参考）給水人口一人当たり企業債残高について

- ▶ 現在の給水人口一人当たり企業債残高は、同規模事業体平均・近隣事業体平均よりも低く、目標（5万円／人）は妥当な水準。

《給水人口一人当たり企業債残高の推移》

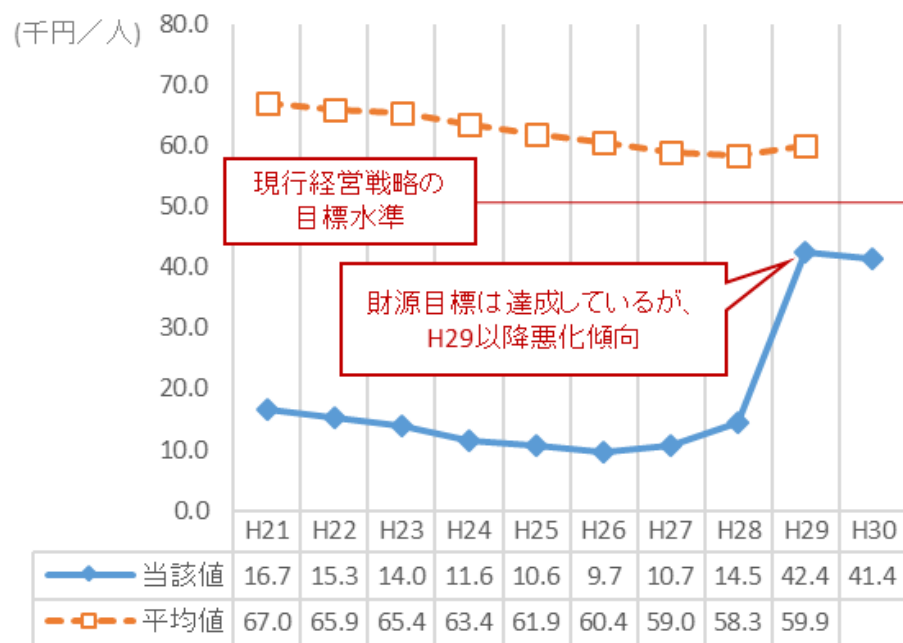

《給水人口一人当たり企業債残高の近隣比較》

