

1. 水道施設等の状況（令和4年度末）

①施設数

水源 : 40
 ポンプ場 : 88
 浄水場 : 34
 配水池 : 101
 小計 : 263箇所
 減圧弁 : 174箇所（※）
 計 : 437箇所

※ 減圧弁 ⇒ 供給圧力が使用目的に対し高すぎる場合に、使用に適した圧力に下げる働きをする弁

②管路延長

総延長 : 1,159.24km
 法定耐用年数（40年）を超えた管 : 258.59km
 管路経年化率 : 22.3%
 耐震管 : 158.95km
 管路耐震化率 : 13.7%


③設備数

土木 : 368（例：ろ過池、配水池）
 建築 : 135（例：ポンプ室、電気室）
 機械 : 907（例：ポンプ、バルブ）
 電気 : 659（例：制御盤、監視装置）
 計装 : 825（例：水質計器、流量計）
 計 : 2,894設備

● 給水人口等

行政区域内人口	: 74,904人
給水人口	: 74,125人
水道普及率	: 98.96%
給水戸数	: 30,599戸
年間配水量	: 12,583千m ³
年間有収水量	: 8,041千m ³
有収率	: 63.90%

2. 管路経年化率の予測

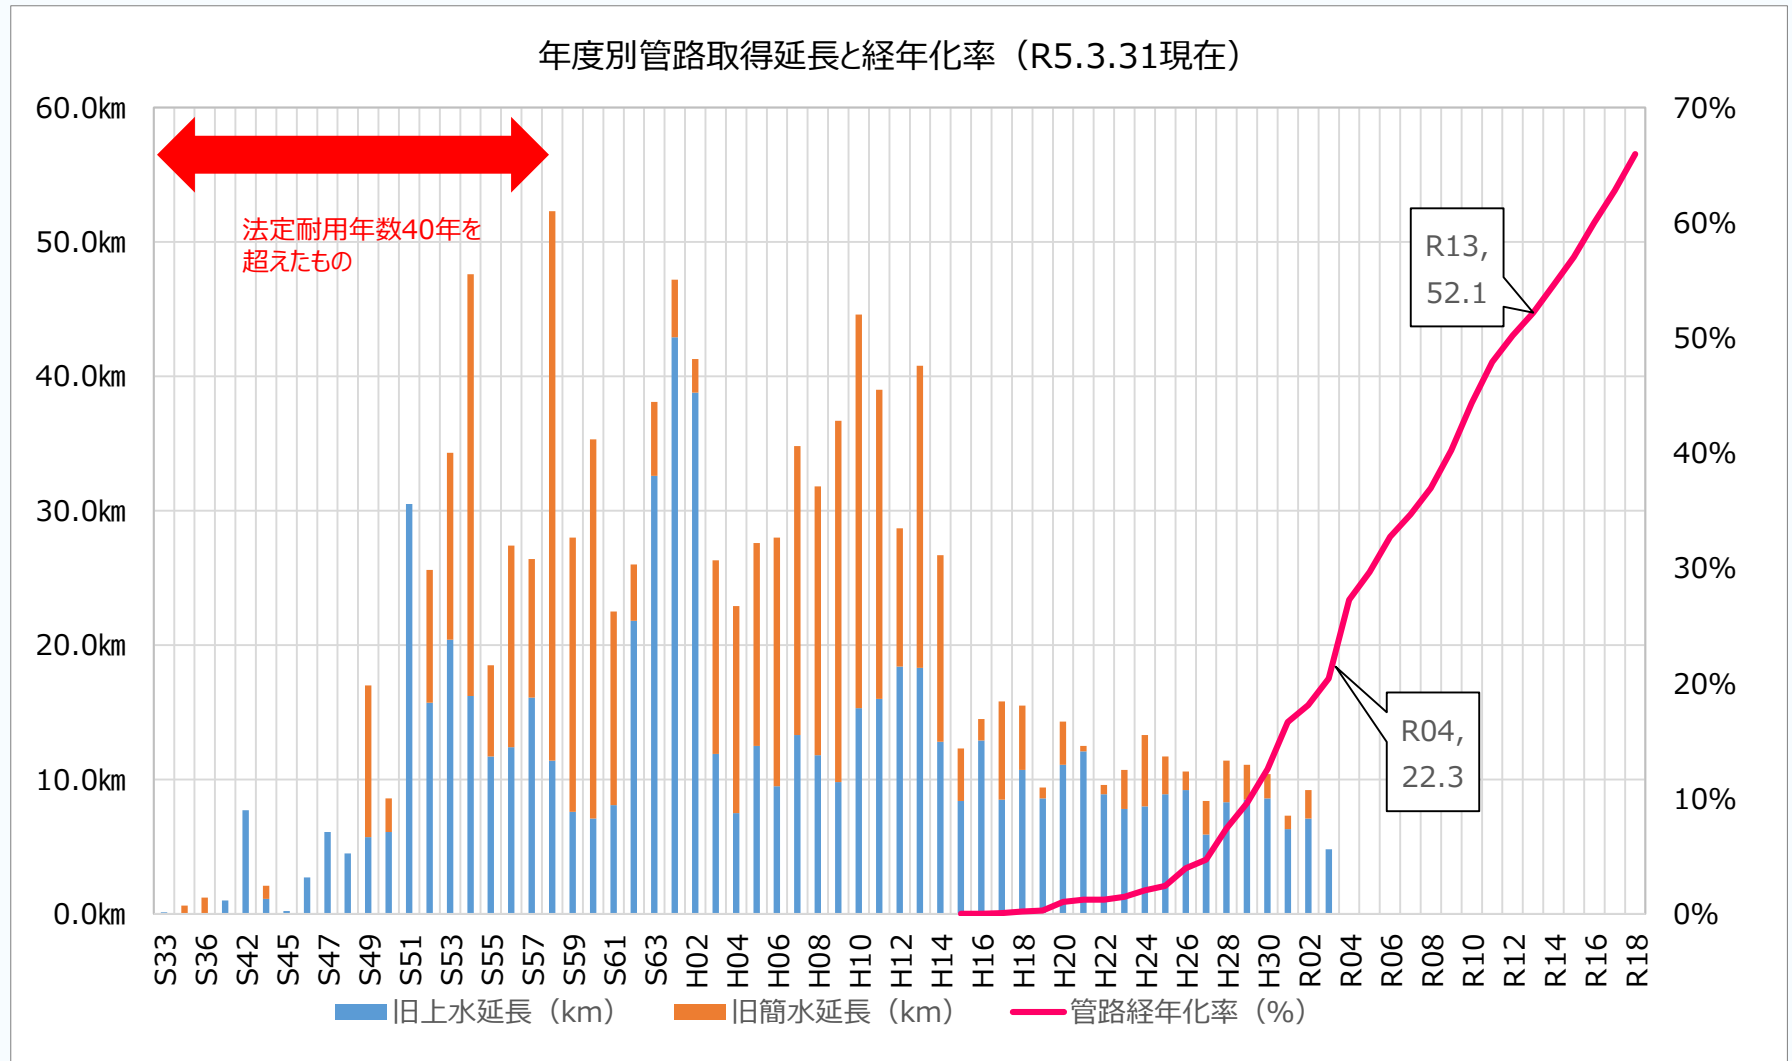

※令和4年度以降の管路更新は考慮していない。